



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Qualidade da Água 2015

1º Trimestre

Manuel Avelar Cunha Santos, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1							
<i>E. coli</i>	N/100 ml	14	14	0	92.86	0	15
Bacterias coliformes	N/100 ml	14	14	0	92.86	0	15
Desinfectante Residual	mg/l Cl	14	14	-	100	<0.1	0.2
Controlo de Rotina 2							
Alumínio	µg/l Al			200			
Amónio	mg/l NH ₄	4	4	0,5	100	<0.04	<0.08
Cheiro, a 25°C		4	4	3	100	<1	<1
Condutividade	µS/cm a 20°C	4	4	2500	75	1340	3640
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml			0			
Cor	mg/l PtCo	4	4	20	100	<2.5	<2.5
Ferro	µg/l Fe			200			
Manganês	µg/l Mn	4	4	50	100	<4	<4
Nitratos	mg/l NO ₃	4	4	50	100	4.8	20
Nº de colónias a 22°C	N/ml	4	4		100	0	89
Nº de colónias a 37°C	N/ml	4	4		100	0	94
Oxidabilidade	mg/l O ₂	4	4	5	100	<2	4.2
pH		4	4	6.5 a 9.0	100	7	7.7
Sabor, a 25°C		4	4	3	100	<1	<1
Turvação	UNT	4	4	4	100	<0.1	0.11
Contr. de Inspeção							
Alumínio	µg/l Al	1	1	200	100	<10	
Antimónio	µg/l Sb	1	1	5	100	<2.5	
Arsénio	µg/l As	1	1	10	100	<3	
Benzeno	µg/l	1	1	1	100	<0.2	
Benzeno(a)pireno	µg/l	1	1	0,01	100	<0.005	
Boro	mg/l B	1	1	1	100	0.2	
Bromatos	µg/l BrO ₃	1	1	10	100	<5	
Cádmio	µg/l Cd	1	1	5	100	<1	
Cálcio	µg/l Ca	1	1	-	100	23.2	
Chumbo	µg/l Pb	1	1	25	100	<3	
Cianetos	µg/l Cn	1	1	50	100	<10	
Cloretos	µg/l Cl	1	1	250	0	335	

<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	1	1	0	100	0
Cobre	µg/l Cu	1	1	2	100	<0.05
Crómio	µg/l Cr	1	1	50	100	<2
1,2-Dicloroetano	µg/l	1	1	3	100	<0.3
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	1	1	-		175
Enterococos	N/100 ml	1	1	0	100	0
Ferro	µg/l Fe	1	1	200	100	15
Fluoretos	µg/l F	1	1	1,5	100	0.25
HAP ¹	µg/l	1	1	0,1	100	<0.04
Benzeno(k) fluoroanteno	µg/l	1	1		100	<0.01
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	1	1		100	<0.01
Benzeno(b) fluoroanteno	µg/l	1	1		100	<0.01
Indeno(1,2,3-cd) pireno	µg/l	1	1		100	<0.01
Magnésio	mg/l Mg	1	1	-		290
Mercúrio	µg/l Hg	1	1	1	100	<0.3
Níquel	µg/l Ni	1	1	20	100	<6
Nitritos	mg/l NO ₃	1	1	0,5	100	<0.1
Selénio	µg/l Se	1	1	10	100	<2.5
Sódio	mg/l Na	1	1	200	100	197
Sulfatos	mg/l SO ₄	1	1	250	100	44
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	1	1	10	100	<2
Tetracloroetano	µg/l	1	1	-	100	<1
Tricloroetano	µg/l	1	1	-	100	<1
Trihalometanos ³	µg/l	1	1	150	100	<4
Clorofórmio	µg/l	1	1	-	100	<1
Dibromoclorometano	µg/l	1	1	-	100	<1
Bromodiclorometano	µg/l	1	1	-	100	<1
Bromofórmio	µg/l	1	1	-	100	<1

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoroanteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoroanteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno

2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano

3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano e Bromofórmio


- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa

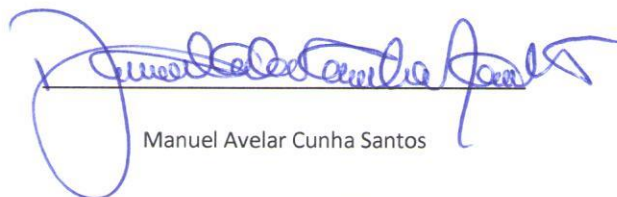

Manuel Avelar Cunha Santos